

# ИБП Powerware 5125 RM

## Описание

## Документация

Напряжение на батареях:

- при заряде 137 В
- нормальное состояние 130 В

Вентилятор в блоке управления (PN:05147490-3067):

Delta BFB1224HN (24 В, 0.80 А, 3 контакта, размеры: 120\*120\*32мм)

## Дополнительные батарейные модули

Для указания числа подключённых дополнительных батарейных модулей нужно использовать программу EBM Configurator.

Для устранения ошибки:

```
ups code needs upgrade to newer version
```

Нужно изменить региональные установки: в качестве разделителей разрядов должна быть **точка**.

[EBM Configurator 1.2.60](#)

[Руководство по установке дополнительных батарейных модулей в ИБП Eaton Powerware 5125 \(RM\) 1000-6000 VA](#)

## Схема подключения аккумуляторов

### PowerWare 5125 3000VA + EBM 120


В PowerWare 5125 3000VA + EBM 120 **3 блока батарей**:

- 1 шт. в самом ИБП
- 2 шт. в дополнительном батарейном модуле

Напряжение дополнительного батарейного блока и модуля: 120 В

### Схема одного блока

Провод AWG 10.

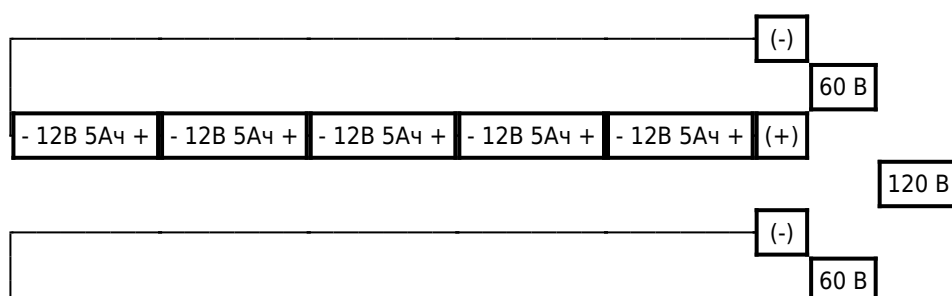

- 12B 5Aч + - 12B 5Aч + - 12B 5Aч + - 12B 5Aч + - 12B 5Aч + (+)

## Батареи



## NUT

[Network UPS Tools \(NUT\)](#)

[powerware\\_5125-ol.txt](#)

[powerware\\_5125-alarm-ol.txt](#)

## Ссылки

[Network UPS Tools - PW5125](#)

[http://sysadminmosaic.ru/ups/powerware\\_5125\\_rm](http://sysadminmosaic.ru/ups/powerware_5125_rm)

2019-05-11 00:37

